


CARATTERISTICHE

- Ingresso configurabile per V e mA
- Uscita configurabile in corrente o tensione
- Configurabile tramite Dip-switch o PC
- Elevata precisione
- Riconfigurabile in campo
- Isolamento galvanico su tutte le vie
- Conformità CE
- Adatto al montaggio su binario DIN conforme a EN-50022 ed EN-50035

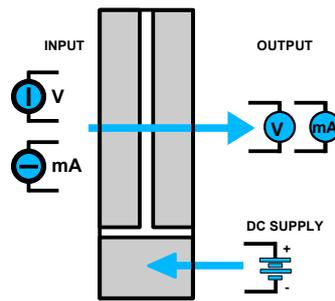

DESCRIZIONE GENERALE

Il convertitore isolato DAT 4531 D è in grado di misurare segnali in tensione o corrente e trasferire il valore in uscita, effettuando la conversione, in funzione della programmazione, in segnali normalizzati in corrente o tensione. Il dispositivo garantisce una elevata precisione ed una misura molto stabile sia nel tempo che in temperatura.

La programmazione avviene tramite Dip-Switch accessibili tramite lo sportello posto sul fianco del contenitore. Tramite i dip-switch è possibile selezionare il tipo di ingresso, il relativo campo scala, ed il tipo di uscita, senza la necessità di dover ricaricare il dispositivo.

Inoltre, tramite PC, l'utente può impostare tutti i parametri di configurazione del dispositivo, secondo le proprie necessità.

I morsetti di ingresso in corrente devono essere collegati solo a loop di correnti attivi.

L'isolamento galvanico su tutte le vie (ingresso, uscita e alimentazione) elimina tutti gli effetti dovuti ai loops di massa eventualmente presenti, consentendo l'uso del dispositivo anche nelle più gravose condizioni ambientali.

Il DAT 4531 D è conforme alla direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica.

Esso è alloggiato in un contenitore plastico di 12,5 mm di spessore adatto al montaggio su binario DIN conforme agli standard EN-50022 ed EN-50035.

ISTRUZIONI DI IMPIEGO

Le connessioni devono essere effettuate in base a quanto indicato nella sezione "Collegamenti".

E' possibile riconfigurare il convertitore in campo attraverso i dip-switch oppure via software come illustrato nella sezione " Programmazione "; la programmazione tramite dip-switch può avvenire anche a modulo alimentato (nota: dopo la configurazione, occorre attendere qualche secondo prima che le impostazioni abbiano effetto).


SPECIFICHE TECNICHE (Tipiche a 25 °C e nelle condizioni nominali)

INGRESSO				USCITA				ALIMENTAZIONE	
Tipo ingresso	Min	Max	Span min	Tipo uscita	Min	Max	Span min	Tensione di alimentazione	18 .. 30 Vcc
Tensione	0 V	10 V	1V	Corrente	0 mA	20 mA	4 mA	Protezione invers. polarità	60 Vcc max
Corrente	0 mA	20 mA	1 mA	Tensione	0 V	10 V	1V	Consumo di corrente	
								Uscita in corrente	35 mA max.
								Uscita in tensione	20 mA max
Precisione (1)				Risoluzione uscita				ISOLAMENTO	
Volt il maggiore di $\pm 0,1\%$ f.s. e ± 2 mV				Corrente				Su tutte le vie	
mA il maggiore di $\pm 0,1\%$ f.s. e ± 6 uA				Tensione				1500 Vac,	
								50 Hz, 1 min	
								CONDIZIONI AMBIENTALI	
Linearità (1)				Valori di fuori scala				Temperatura operativa	
V, mA $\pm 0,05\%$ f.s.				Valore max. uscita				-20°C .. +60°C	
				Valore min. Uscita				Temperatura operativa (UL)	
								-10°C .. +60°C	
Impedenza di ingresso				Resistenza di carico su uscita - Rload				Temp. di immagazzinaggio	
Volt ≥ 1 M Ω				Uscita in corrente				-40°C .. +85°C	
Corrente ≤ 50 Ω				Uscita in tensione				Umidità (senza condensa)	
				Corrente di corto-circuito				0 .. 90 %	
								Altitudine massima	
								2000 m slm	
								Installazione	
								Indoor	
								Categoria di installazione	
								II	
								Grado di inquinamento	
								2	
								SPECIFICHE MECCANICHE	
								Materiale	
								Plastica auto-estinguente	
								Grado IP contenitore	
								IP20	
								Cablaggio	
								fili con diametro	
								0,8÷2,1 mm ² AWG 14-18	
								Serraggio	
								0,8 N m	
								Montaggio	
								su binario DIN conforme	
								a EN-50022 e EN-50035	
								Peso	
								90 g. circa	
								CERTIFICAZIONI	
								EMC (per gli ambienti industriali)	
								Immunità	
								EN 61000-6-2	
								Emissione	
								EN 61000-6-4	

(1) riferito allo Span di ingresso (differenza tra max. e min.)

PROGRAMMAZIONE

CONFIGURAZIONE TRAMITE DIP-SWITCH

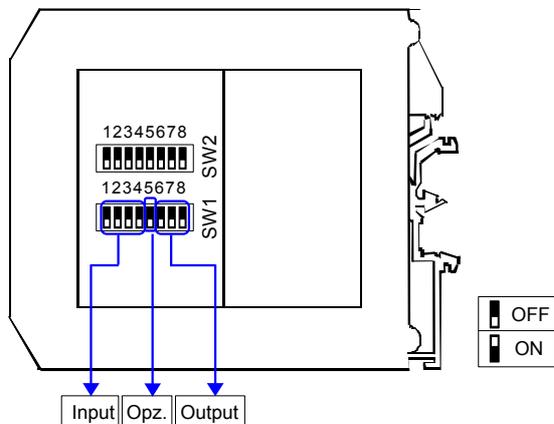

NOTA:

- Il software di configurazione dispone di una procedura guidata per l'individuazione della corretta impostazione dei dip-switch (collegare il dispositivo al PC seguendo la procedura descritta nella sezione "Configurazione tramite PC").

1) Aprire lo sportello sul lato del dispositivo.

Impostazioni (vedi tab.1):

- 2) Impostare il tipo di ingresso sui dip-switch SW1 [1..4]
- 3) Impostare il tipo di uscita sui dip-switch SW1 [6..8]
- 4) Impostare le opzioni sul dip-switch SW1 [5]

ESEMPIO di programmazione: SW1 =

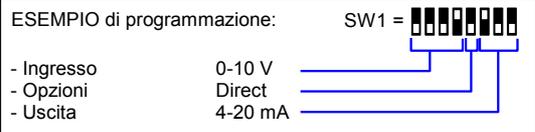


TABELLE CONFIGURAZIONE DIP-SWITCH

TAB.1 – Impostazione segnali

Input	Output	Opzioni
SW1 1 2 3 4 Default *	SW1 6 7 8 0÷20 mA	SW1 5 Out: Direct
0÷20 mA	4÷20 mA	Reverse
4÷20 mA	0÷10 V	
0÷10 V	2÷10 V	
2÷10 V	0÷5 V	
0÷5 V	1÷5 V	
1÷5 V		

NOTE:

* Se i dip-switch SW1 [1..4] sono tutti impostati alla posizione 0 ("Default"), verrà caricata l'intera configurazione impostata tramite PC (tipo di ingresso, campo scala di ingresso, tipo di uscita, campo scala di uscita e opzioni).

* Eventuali configurazioni errate sui dip-switch, verranno segnalate con il lampeggiamento del led


CONFIGURAZIONE TRAMITE PC

Tramite il software di configurazione DATESOFT è possibile:

- Impostare le programmazioni di default del modulo
- Impostare le opzioni non disponibili tramite i dip-switch
- Leggere in tempo reale la misura di ingresso e uscita
- Seguire la procedura guidata di configurazione dei dip-switch

Per configurare il dispositivo seguire la seguente procedura:

- 1) Alimentare il dispositivo.
- 2) Aprire il frontellino plastico di protezione sul fronte del dispositivo.
- 3) Collegare l'interfaccia PRODAT al Personal Computer ed al dispositivo (connettore PGRM).
- 4) Aprire il programma di configurazione.
- 5) Selezionare la porta COM alla quale è collegato il dispositivo.
- 6) Premere il pulsante "Apri COM".
- 7) Selezionare la finestra "Programma".
- 8) Impostare i dati di programmazione.
- 9) Premere il pulsante "Scrivi" per inviare i dati di programmazione.

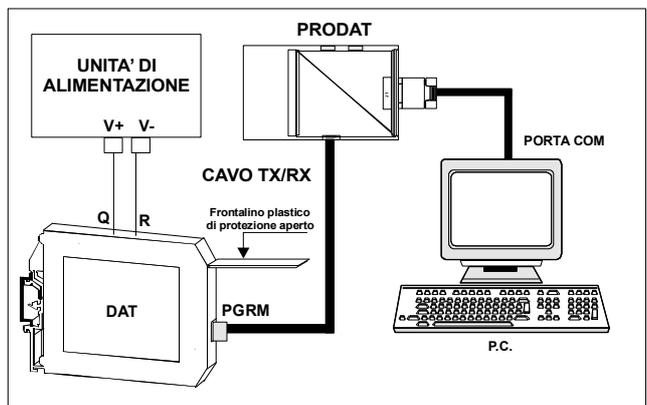

Attenzione: durante tutta la procedura il dispositivo deve essere sempre alimentato ed il cavo di collegamento non deve essere scollegato. Per informazioni dettagliate sul funzionamento del programma di configurazione, fare riferimento al relativo manuale operativo.

ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE

Il dispositivo DAT 4531 D è adatto al montaggio su binario DIN in posizione verticale.
Per un funzionamento affidabile e duraturo del dispositivo seguire le seguenti indicazioni.

Nel caso in cui i dispositivi vengano montati uno a fianco all' altro distanziarli di almeno 5 mm nei seguenti casi:

- Temperatura del quadro maggiore di 45 °C e tensione di alimentazione elevata (>27Vcc).
- Utilizzo dell'uscita in corrente.


Evitare che le apposite feritoie di ventilazione siano occluse da canaline o altri oggetti vicino ad esse.

Evitare il montaggio dei dispositivi al di sopra di apparecchiature generanti calore; si raccomanda di montare il dispositivo nella parte bassa dell'installazione, quadro o armadio che sia.


Installare il dispositivo in un luogo non sottoposto a vibrazioni.

Si raccomanda inoltre di non far passare il cablaggio in prossimità di cavi per segnali di potenza e che il collegamento sia effettuato mediante l' impiego di cavi schermati.


COLLEGAMENTI

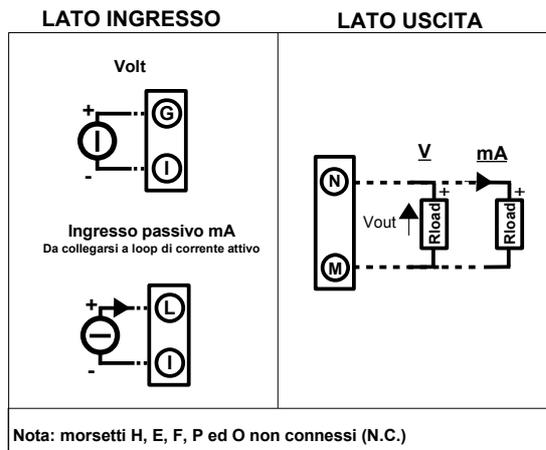

STRUTTURA ISOLAMENTI



ALIMENTAZIONE (*)




(*) : Nota: per installazioni UL il dispositivo deve essere alimentato da una unità di alimentazione con classificazione NEC classe 2 o SELV

SEGNALAZIONE LUMINOSA

LED	COLORE	STATO	DESCRIZIONE
PWR	VERDE	ACCESO	Modulo alimentato
		SPENTO	Modulo non alimentato correttamente
		LAMPEGGIO	Configurazione errata

DIMENSIONI (mm)

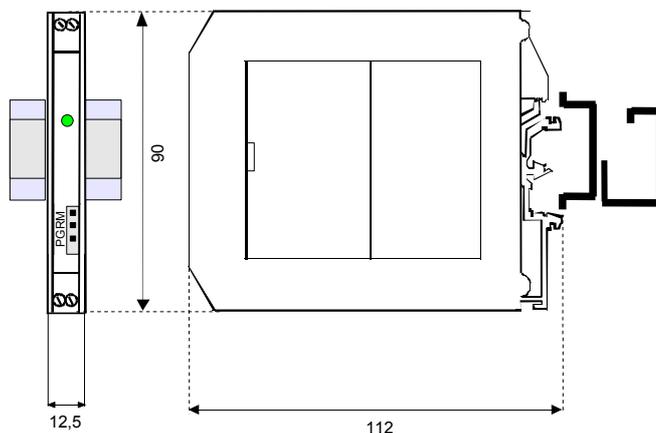

COME ORDINARE

Il DAT4531D viene fornito nella configurazione richiesta dal cliente in fase di ordine. Riferirsi alla sezione "Programmazione" per i campi scala di ingresso ed uscita. Nel caso in cui la configurazione del dispositivo non sia specificata, i parametri di funzionamento saranno da impostare a cura dell' utilizzatore.

ESEMPIO DI CODICE D' ORDINE:

DAT 4531D /4 ÷ 20 mA/ 4 ÷ 20 mA/ Direct

Campo scala ingresso

Campo scala uscita

Opzioni